


3. 調査結果

(1) 301号室→201号室 床衝撃音レベル結果

床衝撃音レベル測定結果（適用等級）は以下の通りである。

音源室	受音室	適用等級	備考
301号室	201号室	軽量：L-40 重量：L-35	未入居

	中心周波数(Hz)						
	63.0	125.0	250.0	500.0	1000.0	2000.0	4000.0
軽量衝撃音	44.8	46.8	44.0	36.6	33.0	27.9	23.4
重量衝撃音	46.9	42.6	39.1	34.9	33.7	29.4	25.0
暗騒音	38.1	36.0	31.6	26.4	28.0	24.7	22.5

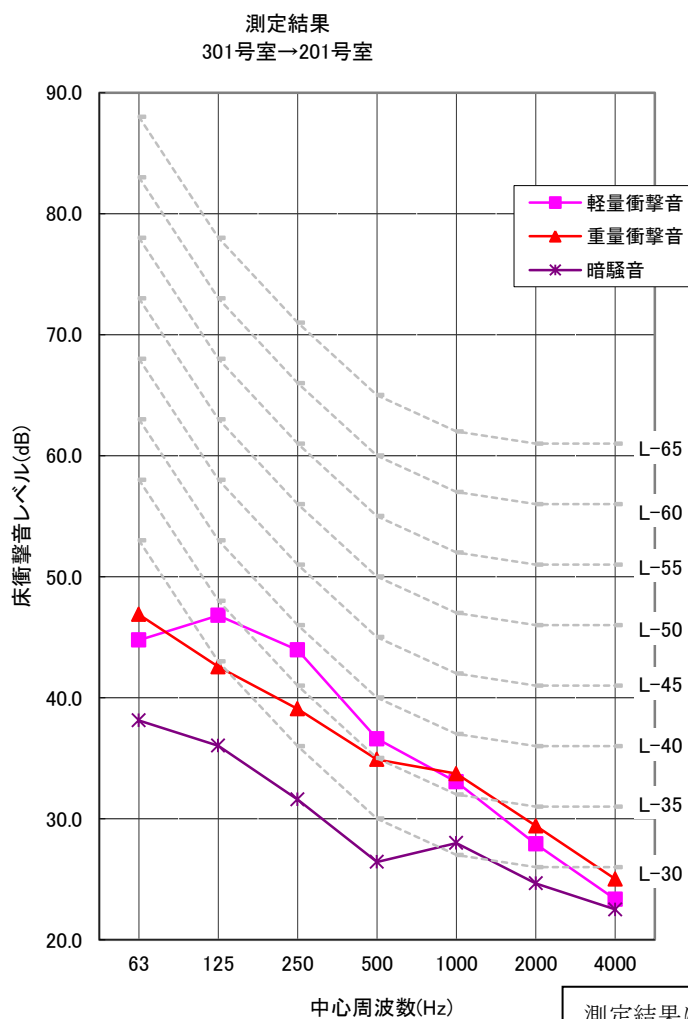


測定結果は家具の配置や重量などにより異なることがあります。

(2)201号室→101号室 床衝撃音レベル結果

床衝撃音レベル測定結果（適用等級）は以下の通りである。

音源室	受音室	適用等級	備考
201号室	101号室	軽量：L-35 重量：L-35	未入居

	中心周波数(Hz)						
	63.0	125.0	250.0	500.0	1000.0	2000.0	4000.0
軽量衝撃音	45.2	44.6	39.3	34.9	31.7	25.7	22.9
重量衝撃音	46.8	41.9	38.9	34.8	31.0	25.4	23.0
暗騒音	39.7	34.8	37.3	33.8	30.6	25.3	23.0

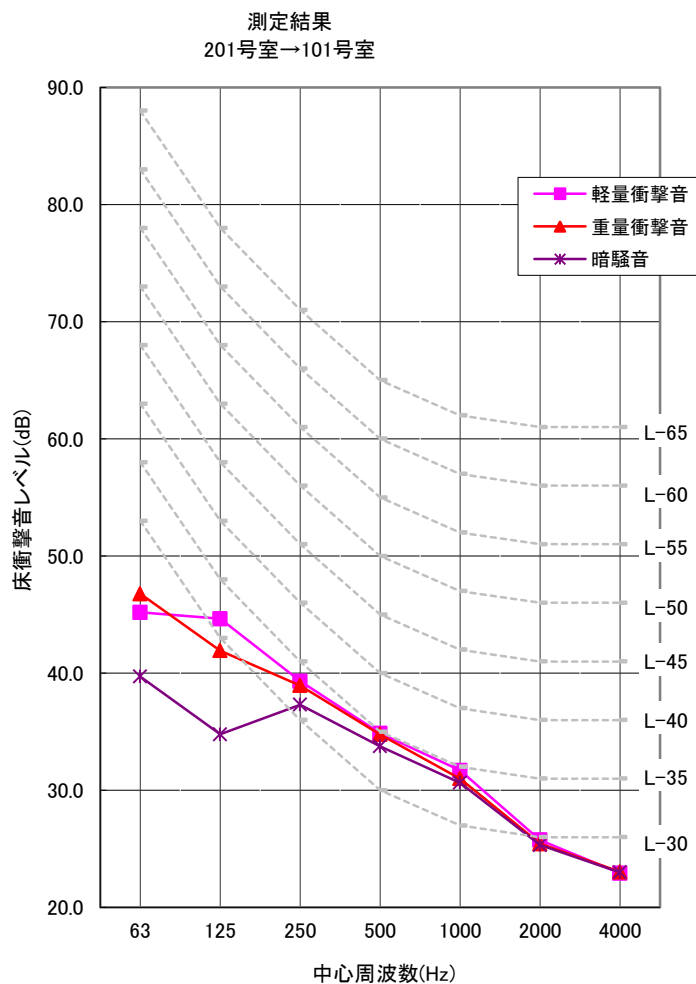

測定結果は家具の配置や重量などにより異なることがあります。